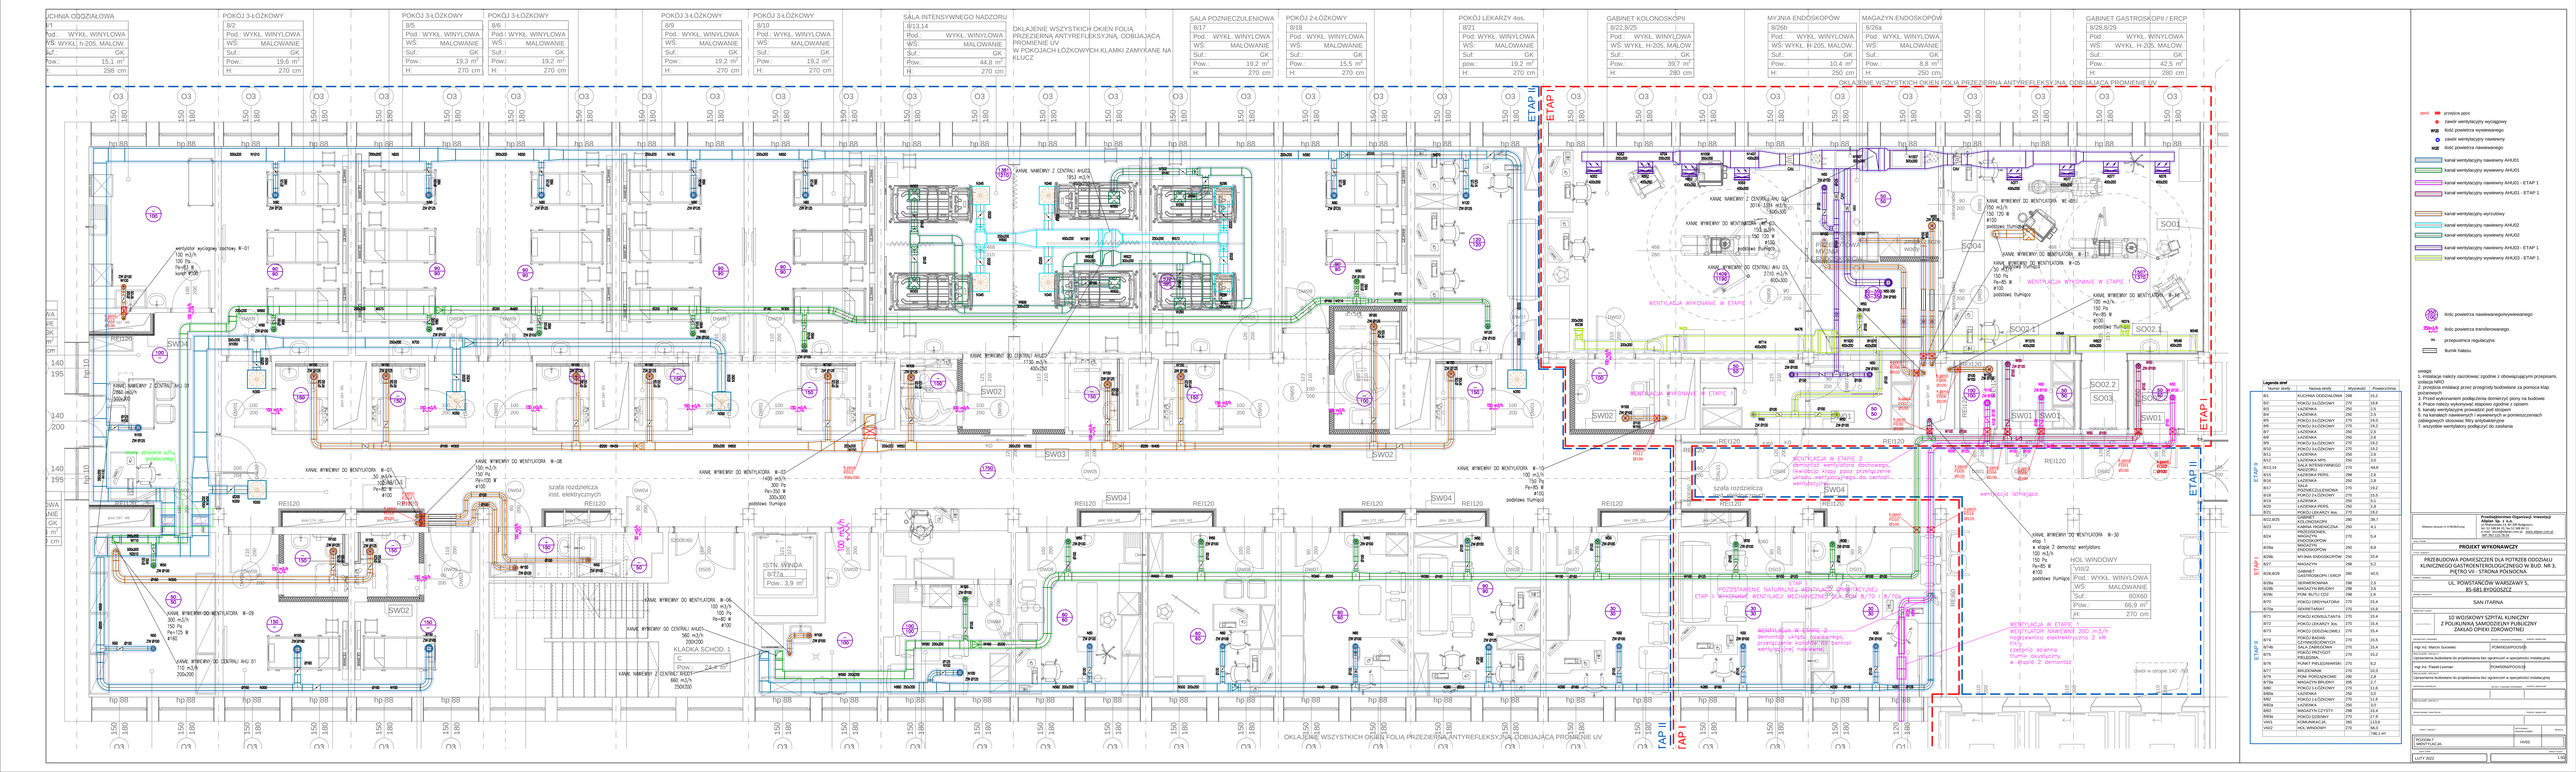
KUCHNIA ODDZIAŁOWA
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: WYKL. H-205, MALOW.
Suf.: GK
Pow.: 15,1 m²
H: 298 cm
POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY
8/2
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 19,6 m²
H: 270 cm
POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY
8/5
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 19,3 m²
H: 270 cm
POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY
8/6
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 19,2 m²
H: 270 cm
POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY
8/9
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 19,2 m²
H: 270 cm
POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY
8/10
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 19,2 m²
H: 270 cm
SALA INTENSYWNEGO NADZORU
8/13,14
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 44,8 m²
H: 270 cm
DOKLEJENIE WSZYSTKICH OKIEN FOLIĄ PRZEZIERNĄ ANTYREFLEKSYJNĄ, ODBIJAJĄCĄ PROMIENIE UV
W POKOJACH CHOREGO KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ
SALA POZNIECZULENIOWA
8/17
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 19,2 m²
H: 270 cm
POKÓJ 2-ŁÓŻKOWY
8/18
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 15,5 m²
H: 270 cm
POKÓJ LEKARZY 4os.
8/21
Pod: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
pow.: 19,2 m²
H: 270 cm
GABINET KOLONOSKOPII
8/22,8/25
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: WYKL. H-205, MALOW.
Suf.: GK
Pow.: 39,7 m²
H: 280 cm
MYJNIA ENDOSKOPÓW
8/28b
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: WYKL. H-205, MALOW.
Suf.: GK
Pow.: 10,4 m²
H: 250 cm
MAGAZYN ENDOSKOPÓW
8/28a
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: GK
Pow.: 8,8 m²
H: 250 cm
GABINET GASTROSKOPII / ERCP
8/28,8/29
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: WYKL. H-205, MALOW.
Suf.: GK
Pow.: 42,5 m²
H: 280 cm
OKLEJANIE WSZYSTKICH OKIEN FOLIĄ PRZEZIERNĄ ANTYREFLEKSYJNĄ, ODBIJAJĄCĄ PROMIENIE UV
ETAP II
ETAP I
wentylator wyciągowy dachowy W-01
100 m3/h
100 Pa
Pe=83 W
kanał W100
KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI AHU 03
1953 m3/h
600x300
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 02
1710 m3/h
400x250
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 03
2170 m3/h
600x300
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 01
2780 m3/h
700x300
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-02
50 m3/h
150 Pa
Pe=83 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-03
1400 m3/h
300 Pa
Pe=200 W
300x300
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-04
50 m3/h
150 Pa
Pe=83 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-05
100 m3/h
100 Pa
Pe=80 W
#100
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-06
560 m3/h
200x200
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-08
100 m3/h
150 Pa
Pe=100 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-09
300 m3/h
150 Pa
Pe=125 W
#100
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-10
100 m3/h
150 Pa
Pe=83 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-30
etap I
100 m3/h
150 Pa
Pe=83 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-30
w etapie 2 demontaż wentylatora
etap II
100 m3/h
150 Pa
Pe=83 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-GB1
200 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-GB2
50 m3/h
150 Pa
Pe=83 W
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-GB3
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-H1
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-H2
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-H3
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-H4
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-H5
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO WENTYLATORA W-H6
50 m3/h
150 Pa
#100
podstawa: Rurkopus
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 01
710 m3/h
200x200
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 02
680 m3/h
250x200
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 03
1400 m3/h
400x250
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 04
1710 m3/h
400x250
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 05
1953 m3/h
600x300
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU 06
2170 m3/h
600x300
KANAŁ WYWIEWNY DO CENTRALI AHU GA
2014 m3/h
600x300
WENTYLACJA WYKONANIE W ETAPIE I
WENTYLACJA WYKONANIE W ETAPIE II
WENTYLACJA W ETAPIE 2
demontaż wentylatora dachowego,
likwidacja kanału pod przejściem przez ścianę, wentylatorowego, do demontaż
szafa rozdzielcza
inst. elektrycznych
szafa rozdzielcza
ISTN. WNĘKA
w/7/a
Pow.: 3,9 m²
KLADKA SCHOD. 1
C
Pow.: 24,4 m²
POZOSTAWIENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ETAPIE I
WENTYLACJA MECHANICZNA
ETAP II
WENTYLACJA W ETAPIE 2
demontaż wentylatora,
likwidacja kanałów wentylacyjnych,
wentylacyjnego, nowe kanały
wentylatory, nowe kanały
WENTYLATOR NAWIEWNY 200 m3/h
zasilanie elektryczne przy 2 kB
na
czerpnia ścienna
Stumk deszczowy
w etapie 2 demontaż
HOL WINDOWY
Pod.: WYKL. WINYLOWA
WS: MALOWANIE
Suf.: 60X60
Pow.: 66,9 m²
H: 270 cm
chodnik w strugach 140 -195
SW01
SW02
SW03
SW04
SO01
SO02
SO02.1
SO02.2
SO03
SO04
SW05
REI120
EI30
EI60
W100
W120
W150
W200
W250
W300
W400
W450
W500
W600
W700
W800
W900
W1000
W1200
W1400
W1600
W1800
W2000
W2200
W2400
W2600
W2800
W3000
W3200
W3400
W3600
W3800
W4000
W4200
W4400
W4600
W4800
W5000
W5200
W5400
W5600
W5800
W6000
W6200
W6400
W6600
W6800
W7000
W7200
W7400
W7600
W7800
W8000
W8200
W8400
W8600
W8800