




LEGENDA IE

Symbol	Opis
	Złącze pomiarowe – połączenie skrócone płaskownik–drut.
	Uziom pionowy – 3 x 6 mm SiCu Ø14mm (trójkątny układ szpilek), połączony z istn. uziomem otokowym
	Przewody odprowadzające instalacji odgromowej – drut Fe/Zn 8mm układy na uchwyłach dystansowych w kierunku złącza pomiarowego
	Sztuczne zwody instalacji odgromowej – drut Fe/Zn Ø8mm na uchwyłach
	Przewody odprowadzające instalacji odgromowej h=0,5m.
	Tablica elektryczna
	Lokalna szyna uziemiająca LSU, połączona z istniejącym uzziemieniem
	Projektowane szafy rack Lokalny punkt dystrybucyjny, Szafa AV
	Gniazdo podwójne 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Gniazdo 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Gniazdo 230V 16A p/t IP44 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Wypust kablowy 400V
	Wypust kablowy 230V
	Puszka podłogowa z gniazdami – 0: 2xDATA; 1: 1xDATA+1xRJ45; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkt PEL na suficie – 0: 2xDATA; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkty PEL ściennie – rodzaj i ilość gniazd wg. rzutów
	Klasy gpo: X – kondygnacja, Y – numer klatki
	COD Centralna oddymnia klatki schodowej
	JW, JZ, WS Jednostki klimatyzacji wewnętrzne, zewnętrzne, Wentylator sufitowy
	PE Podgrzewacz elektryczny
	ZH Zestaw hydroforowy
	W, AHU Wentylatory, centrala wentylacyjna
	CTD Centrala trzymająca drzwiowego Trzymacz drzwiowy elektromagnetyczny

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac WYKONAWCZYCH i montażowych.
 - Wszystkie wymiary podane w metrach, poziomy w metrach.
 - Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
 - Gniazda w holu 1.30a dodatkowo wyposażać w złącza 2xUSB C

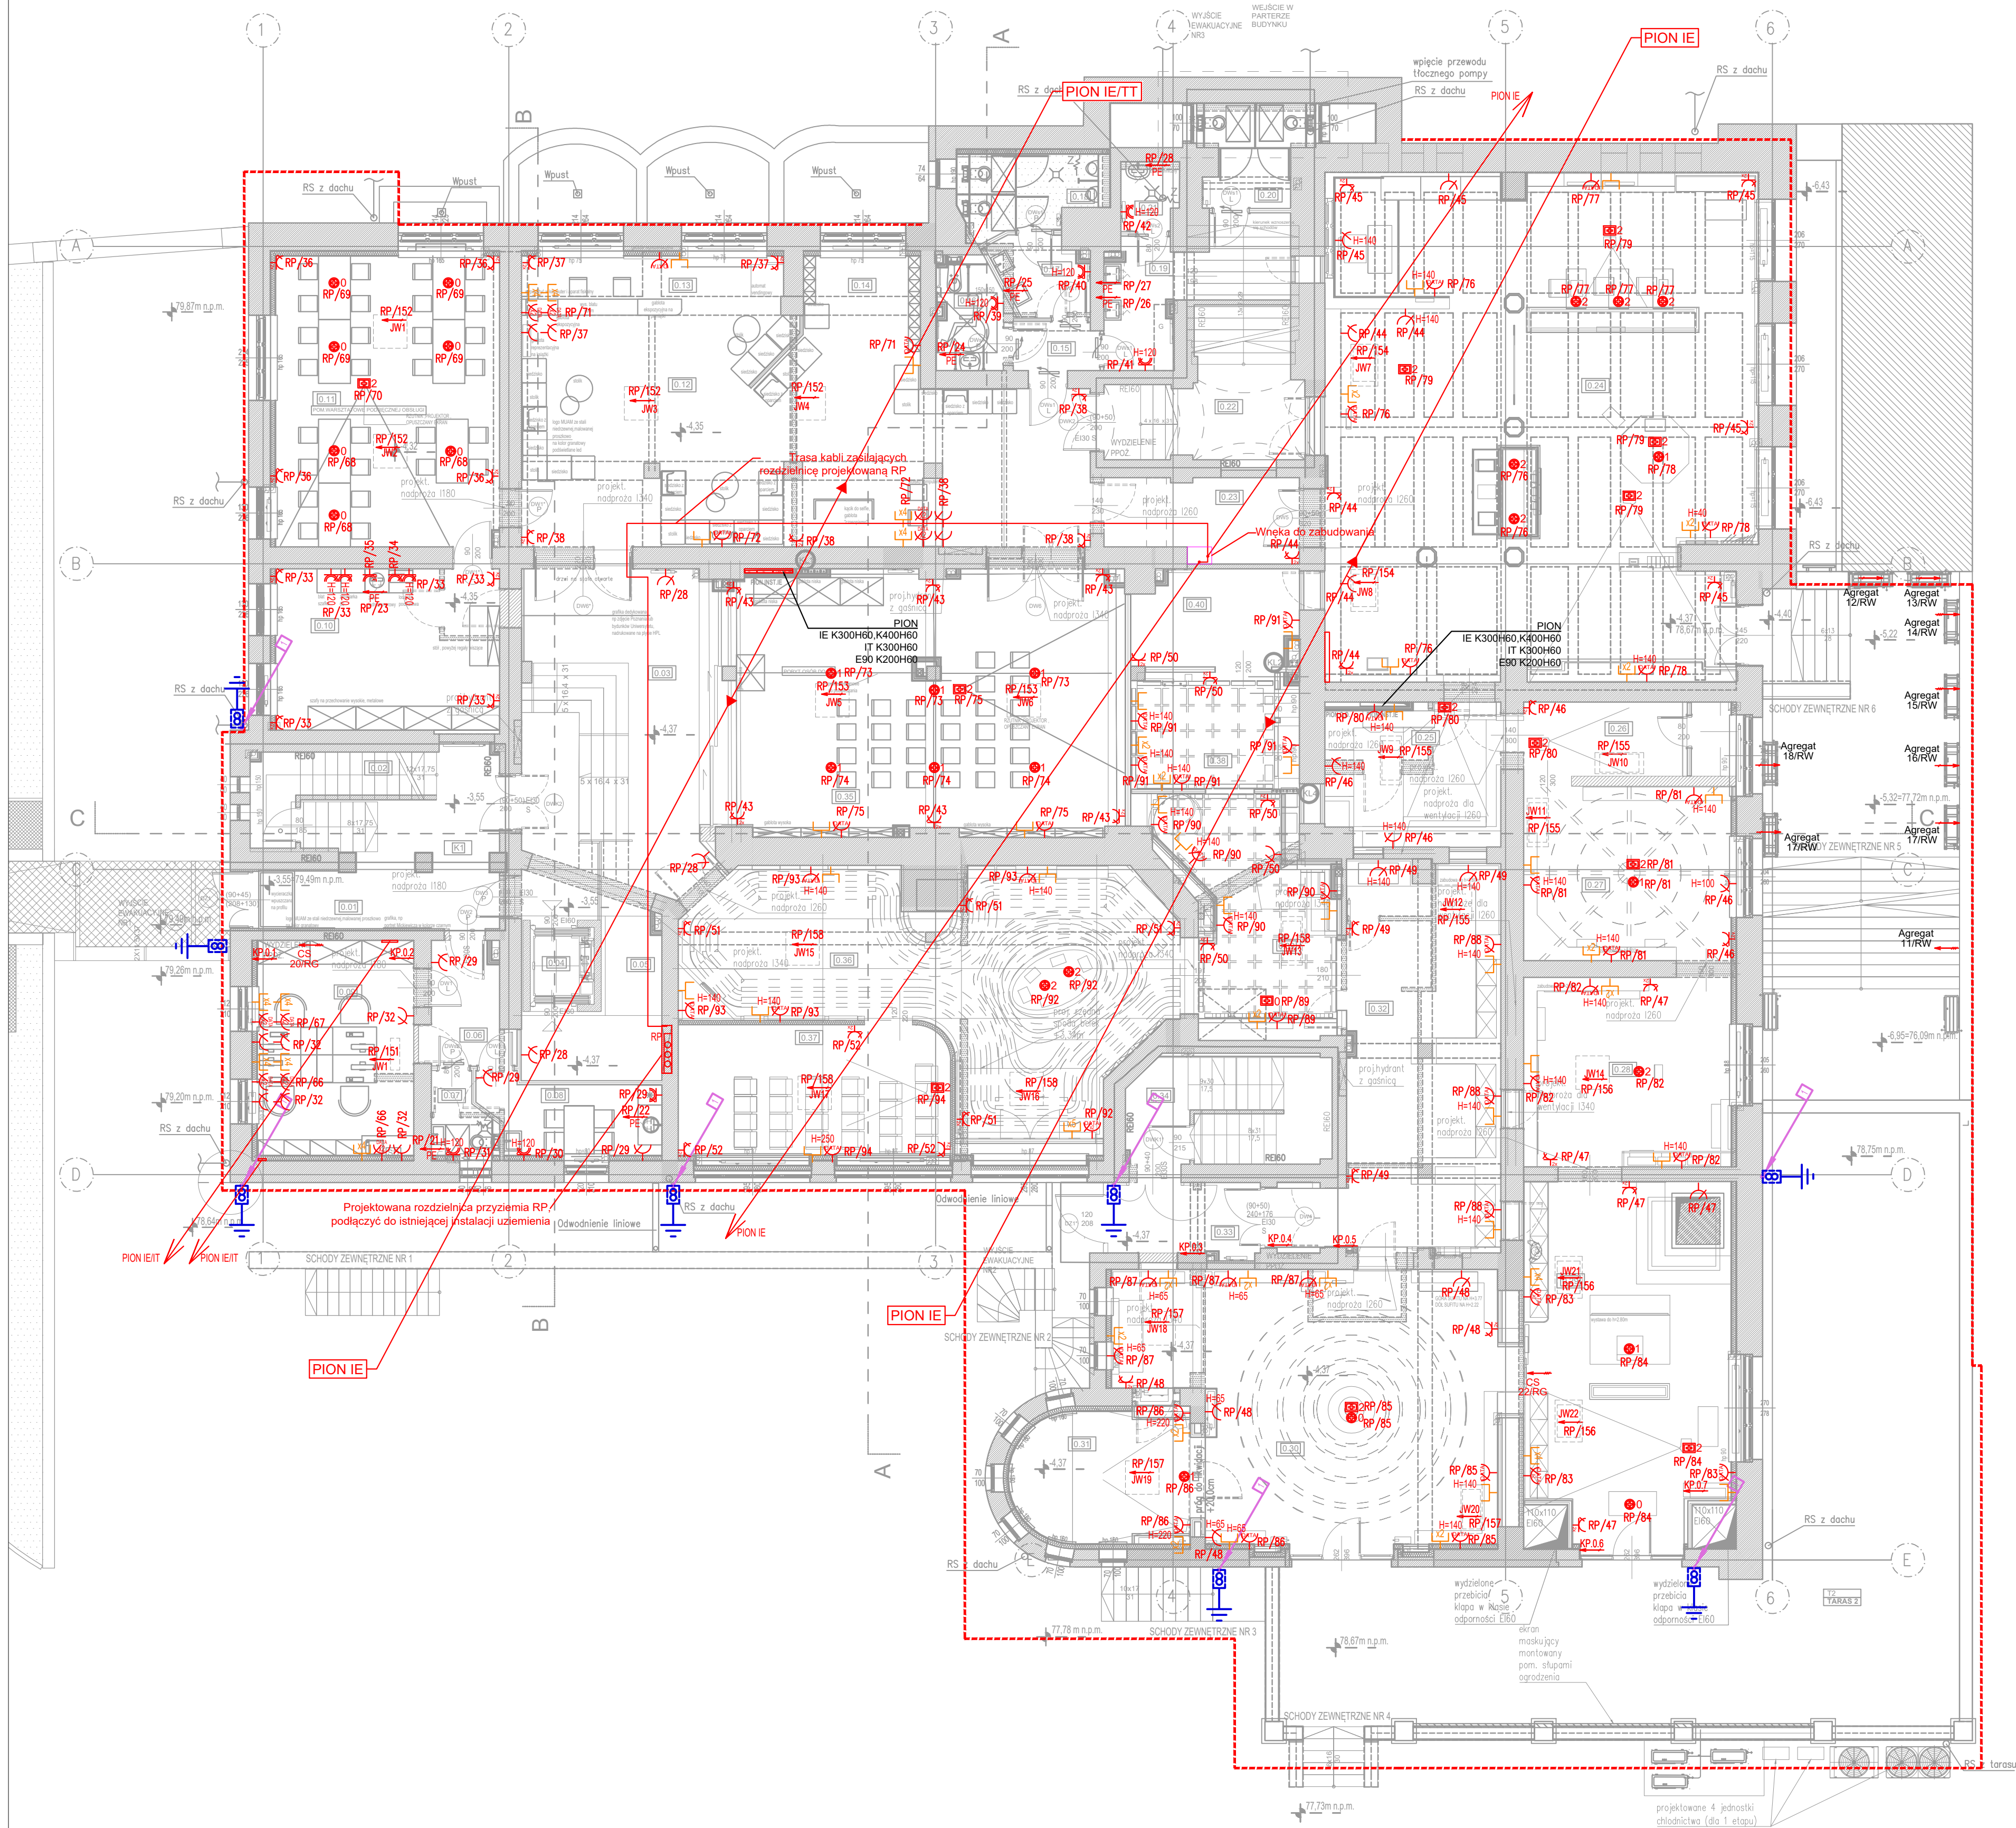

temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PRZYNIOJ DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPONOWANIE MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU”

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. z o.o.

NIP: 8643140693, REGON: 38338143, adres: ul. Jana Młodarskiego 19, 54-078 Wrocław
tel.karno: 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl, www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51,
ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PRZYZIEMIA

branża: ELEKTRYCZNA
projektant: inż. Lukasz Bugaj
nr upr. 196008/15

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Odoletz
nr upr. 381008/15

skala rys.: 1:100
data: 30.06.2026r.

nr rys.: EW1-RZ-02

UWAGI

- Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
- Wszystkie wymiary podane w centymetrach, poziomy w metrach.
- Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu.
W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (sutereny).
Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
- Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
- Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacjami elektrycznymi oraz sanitarnymi.
- Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.